


Einbaubeispiel:
Flavent® einteiliger Be- und
Entlüfter für belüftetes Dach
mit PVC-Dachbahn.



Einbaubeispiel:
Flavent® zweiteiliger Be- und
Entlüfter für unbelüftetes
Dach mit Bitumendachbahn.

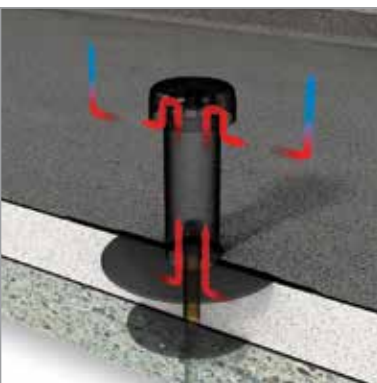

Anschlussdurchmesser

- DN 70, 100, 125, 150

Anschlussmöglichkeiten

- Hart-PVC-Flansch
- Bitumen-Manschette
- Klemm-Flansch (nur in DN 100, 125)



Normen

- DIN 4108

Zusatzprodukte

- Lüfterunterteil
- Oberrohrverlängerungen
- Tangit PVC Klebstoff

Artikelnummern

Siehe Tabelle S. 26

Technische Hinweise

- Einsatz Entspannungslüfter: Beim Einbau von zweiteiligen Entspannungslüftern ist darauf zu achten, dass das Unterteil mit einem Faserdämmstoff gefüllt wird, um Kondensat an der Tragschale der Decke zu verhindern.
- Einsatz Dachraum Be- und Entlüfter: Eine gleichmäßige Sparrenfeldbelüftung sollte erzielt werden, daher sind Lüftungsquerschnitt und Anzahl der eingesetzten Dachraum Be-/Entlüfter den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- Bei allen Aufbauten ist eine Dampfbremse vorzusehen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Verlegeanleitung.